










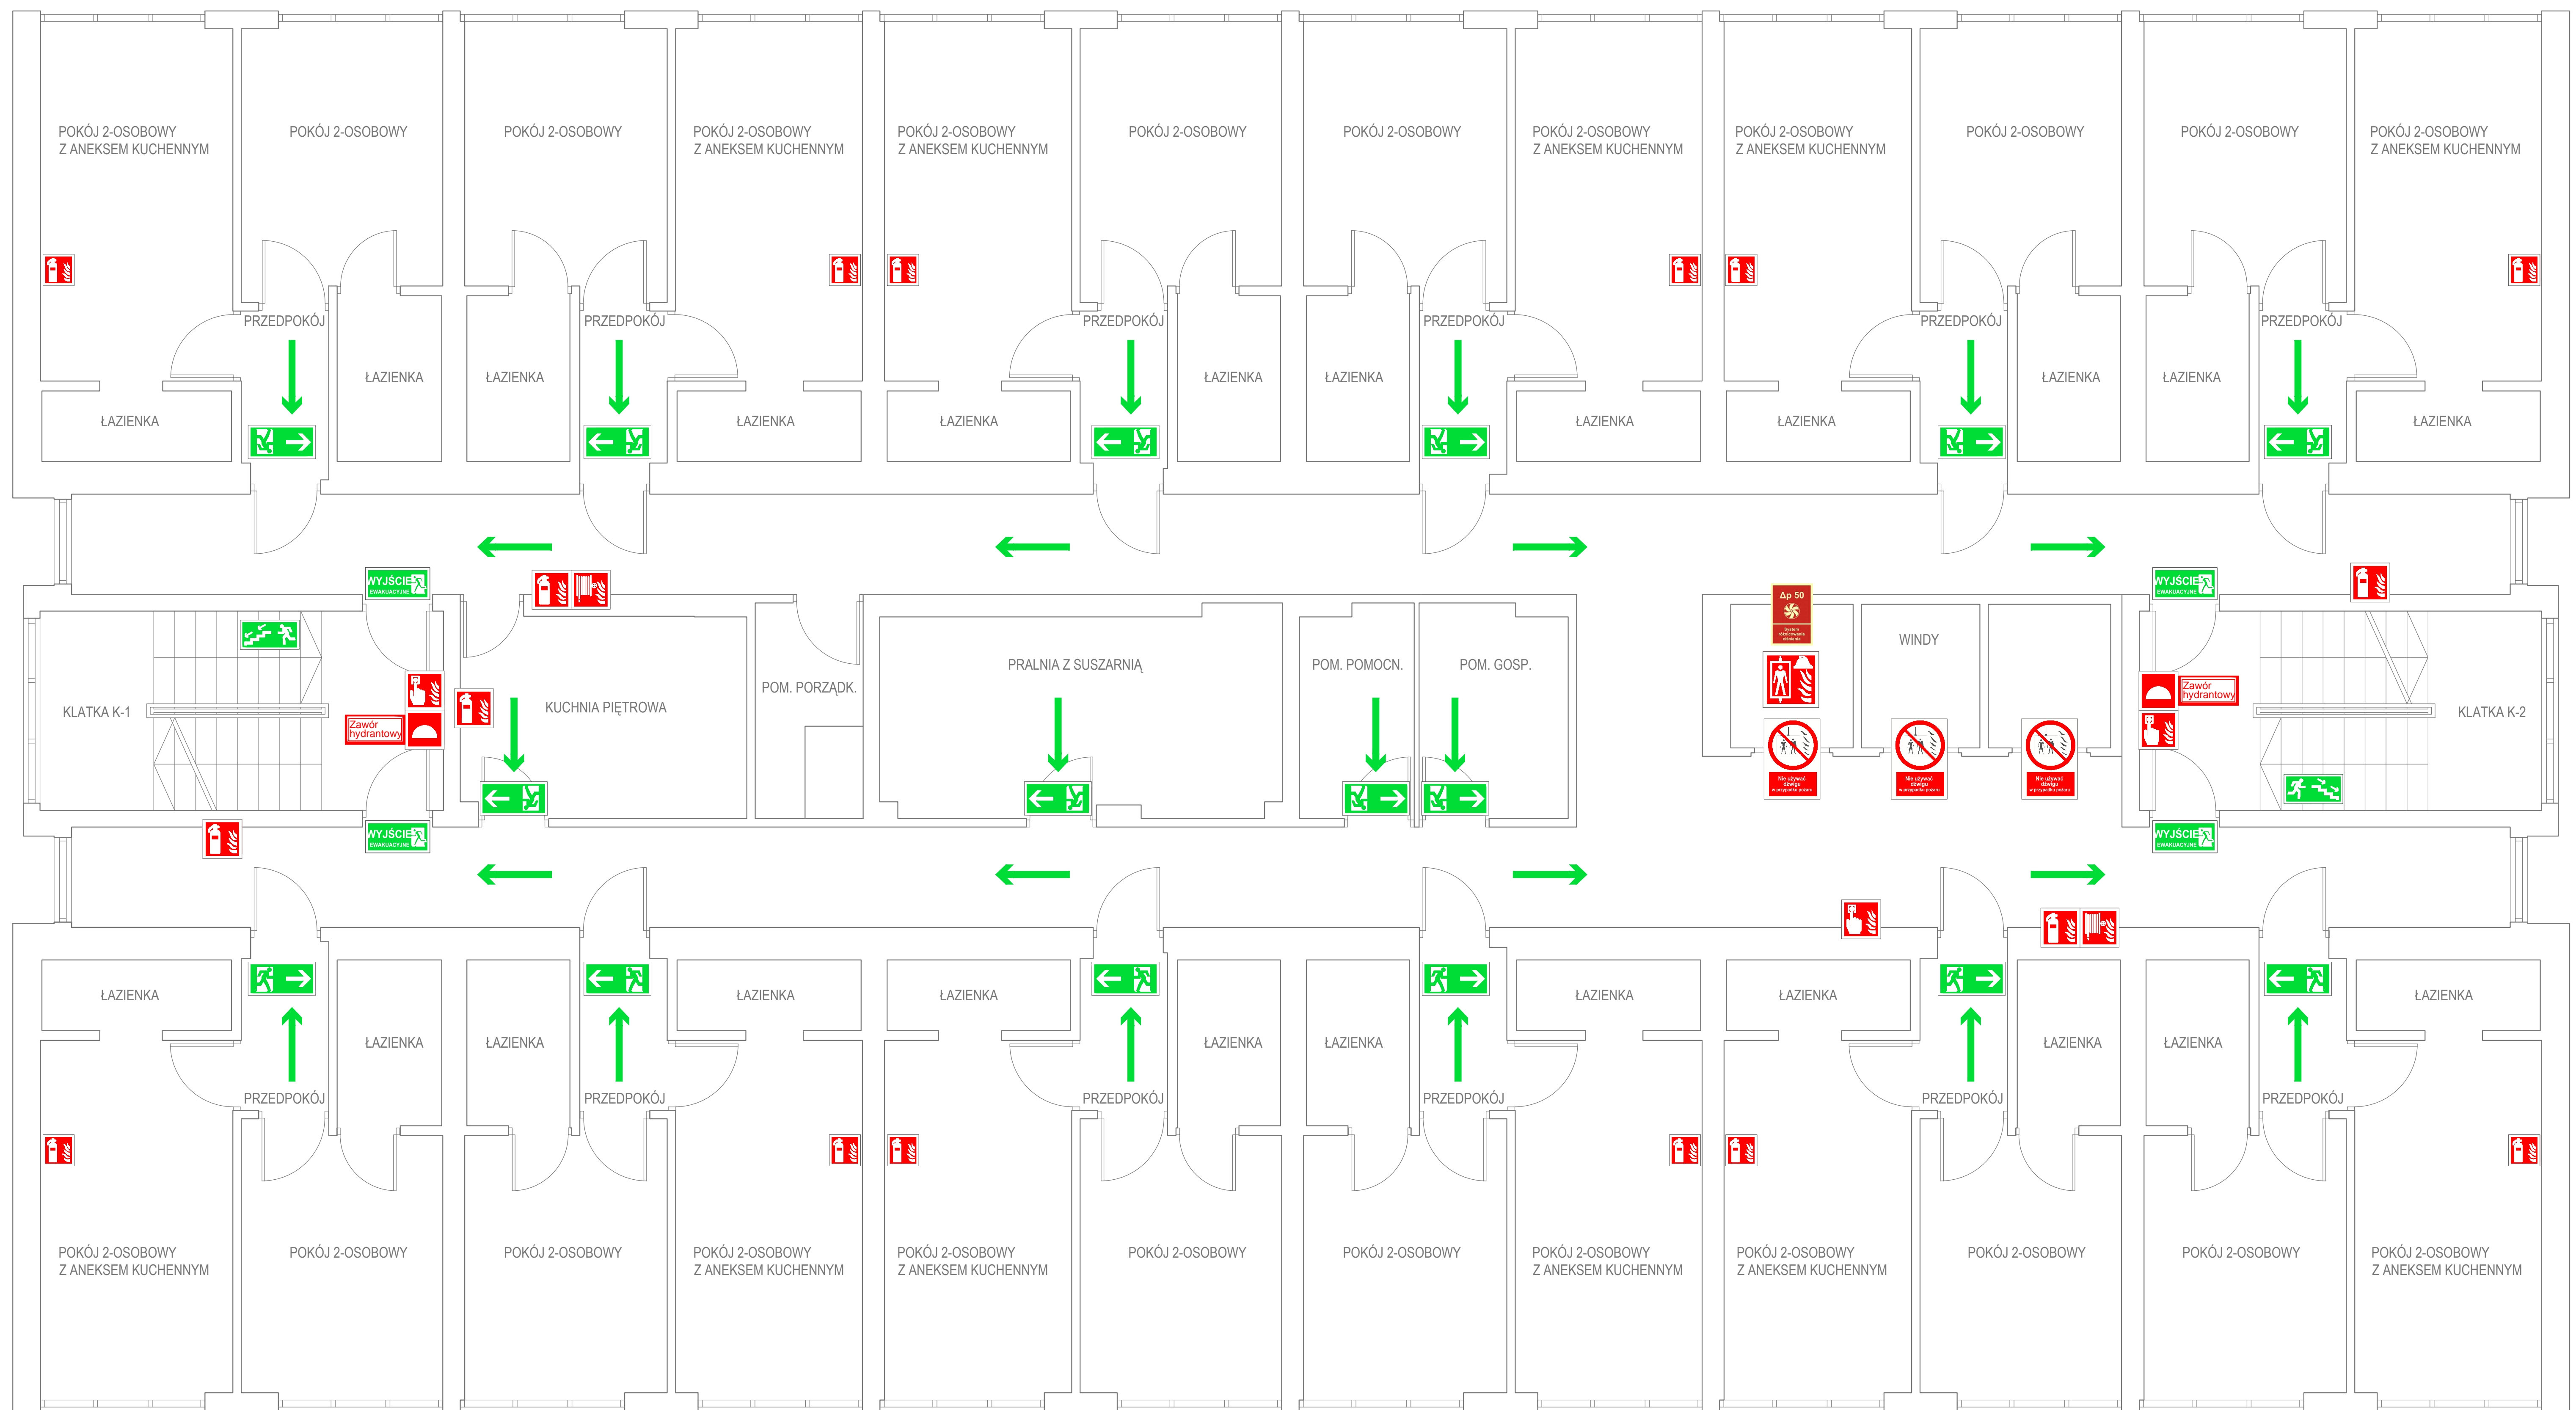











PLAN EWAKUACJI DS. ARKA

PLAN II-X PIĘTRA



OZNACZENIA:

-  GAŚNICA
-  HYDRANT H-25
-  ZAWÓR HYDRANTOWY ZH-52
-  ZBIORNIK WODY POŻAROWEJ 25m³
-  SYSTEM ODDYMIANIA Z NAWIEWEM MECHANICZNYM
-  SYSTEM RÓZNICOWANIA CIŚNIENIA
-  WENTYLATOR NAPOWIERZAJĄCY
-  KLAPA DYMOWA
-  OKNO ODDYMIAJĄCE
-  RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
-  RĘCZNY PRZYCIŚK ODDYMIANIA
-  PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
-  DŹWIG DLA EKIP RATOWNICZYCH
-  NIE UŻYWAĆ DŹWIGU W PRZYPADKU POŻARU
-  TELEFON BEZPIECZEŃSTWA
-  WYJŚCIE EWAKUACYJNE
-  KIERUNEK DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO
-  CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU
-  CENTRALA SYSTEMU ODDYMIANIA
-  DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY